


～グリーストラップの維持管理について～

飲食店等の事業所や集合住宅で設置いただいているグリーストラップ(油水分離槽)は、厨房等から出る排水に含まれる油分・固形物を分離して取り除くためのものです。

定期的な清掃等の維持管理を行わないと、グリーストラップの機能が発揮されず臭いの発生など不衛生になるだけでなく、油分等が下水道管に付着し詰まりの原因となります。

つきましては、下記の手順に従って適切な維持管理を行ってください。

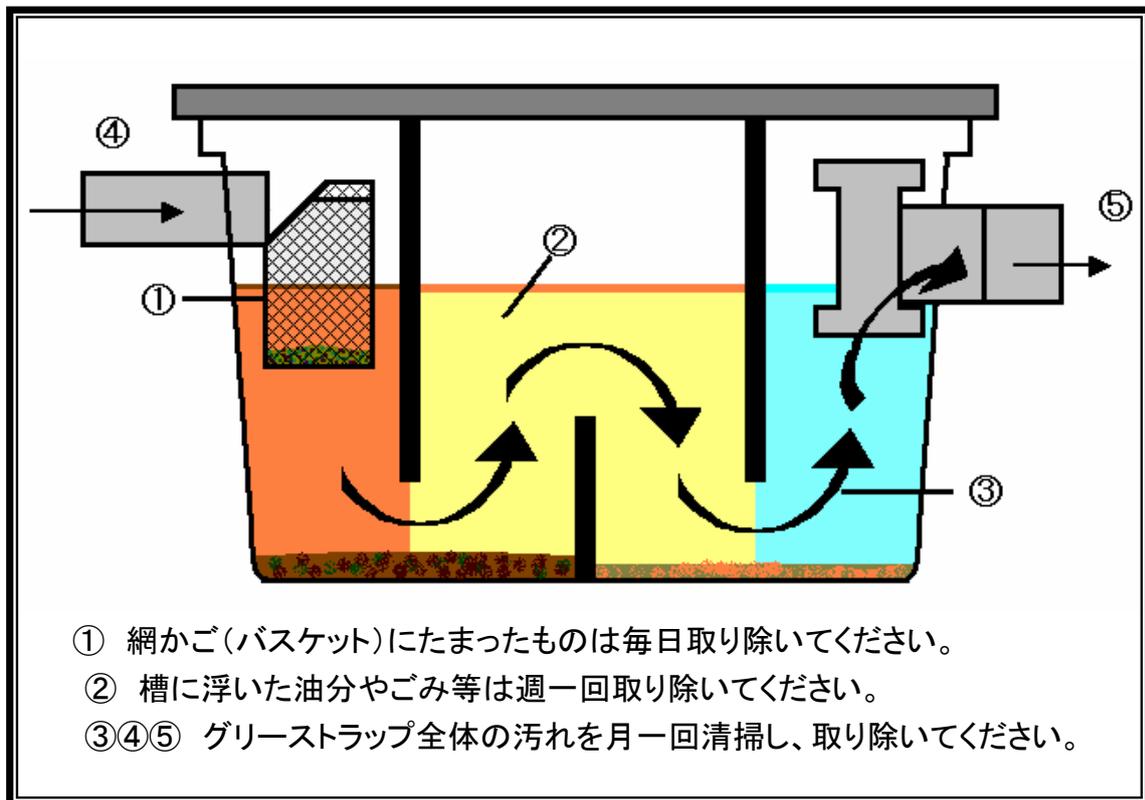

なお、誤って下水道に大量の油類や薬剤等を流してしまった時は、至急下水道課へ通報ください。

対応が遅れますと、処理場の機能が低下し大きな被害が出る可能性があります。

グリーストラップの故障または機能不全により、公共下水道の受入基準を上回る排水を下水道に排出してしまった場合も同様です。

！注意！ グリーストラップのエアレーション装置について

グリーストラップ維持管理の簡略化などが出来るとして、グリーストラップ内に薬剤等を投入し、エアレーション(空気を送り込み攪拌させること)をして油分等を処理する装置があります。

これらを設置されますと、グリーストラップとしての機能が妨げられますので使用されないようお願いいたします。

設置される場合は、グリーストラップとは別に処理槽の設置をご検討ください。

近江八幡市下水道課

TEL : 0748-36-5536

FAX : 0748-34-7480