

水質検査結果報告書

採水日時： 2024年7月10日（水）

検査担当者名： 大宮


場所： 滋賀県近江八幡市沖島町宮ヶ浜 宮ヶ浜水泳場 付近

検査場所 TECTA 中野LABO

地点 Number	採水時間 Water sampling time	採水深度 water sampling intensity m	天候 the weather	降水量 Precipitation amount mm	気温 Temperature °C	水温 Water temperature °C	大腸菌		腸球菌		pH potential of Hydrogn -
							E.Coli		Enterococcus		
							fixed	fixed	fixed	fixed	
①	14:17	0.6	rainny	1.5	28.3	27.7	1	1	7.75		
②	14:25				28.1	27.7	<1	<1	7.94		
③	14:34				28.0	27.7	<1	<1	7.80		

採水地点情報

- ① N 35°11'33.29 E 136°04'54.87 付近
- ② N 35°11'29.38 E 136°04'55.43 付近
- ③ N 35°11'24.18 E 136°04'55.87 付近

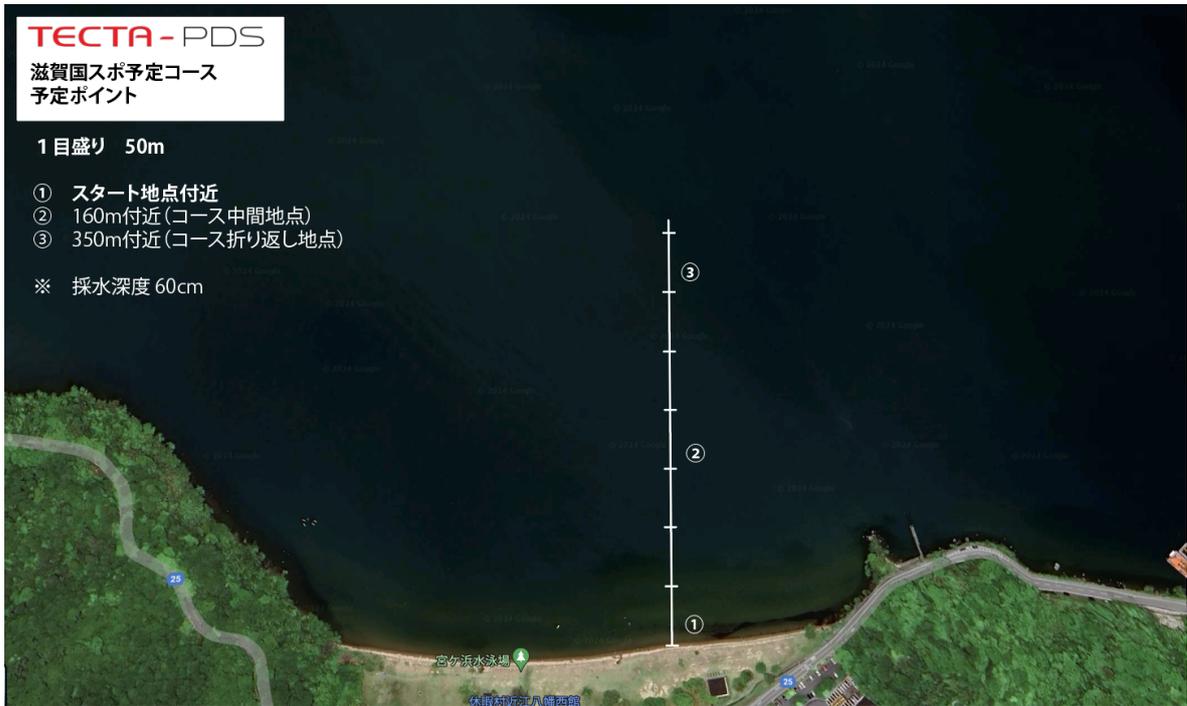

コメント： WTの基準値は以下であるが、全て基準内である。	検査方法 大腸菌・腸球菌 : Tecta方式
参考：WT基準・PH値 6~9 ・大腸菌の濃度が(250cfu/100ml)以下であること ・腸球菌の濃度が(100cfu/100ml)以下であること ・紅藻類の大量発生を示す視覚的根拠がないこと	ph : JIS K0102 12.1