

水質検査結果報告書


採水日時： 2024年9月4日（水）
場所： 滋賀県近江八幡市沖島町宮ヶ浜 宮ヶ浜水泳場 付近
検査場所 TECTA 中野LABO

検査担当者名： 芦屋

地点 Number	採水時間 Water sampling time	採水深度 water sampling intensity m	天候 the weather	降水量 Precipitation amount mm	気温 Temperature °C	水温 Water temperature °C	大腸菌		腸球菌		pH
							E.Coli		Enterococcus		potential of Hydrogn
								fixed		fixed	
								CFU/100mL		CFU/100mL	-
①	12:10	0.6	sunny	0.0	31.5	30.2		<1		<1	8.40
②	12:21				31.5	29.5		<1		<1	8.54
③	12:27				31.5	29.5		<1		<1	8.64

採水地点情報

- ① N 35°11'33.29 E 136°04'54.87 付近
② N 35°11'29.38 E 136°04'55.43 付近
③ N 35°11'24.18 E 136°04'55.87 付近

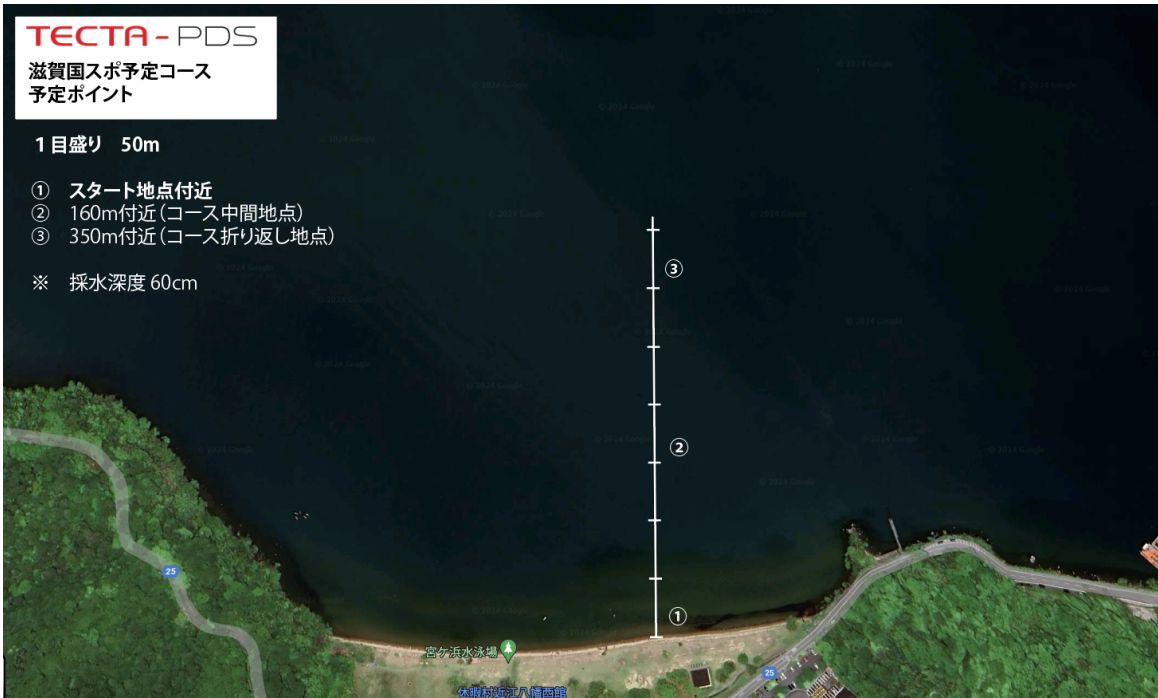

コメント： TRIの基準値は以下であるが、全て基準内である。	検査方法	大腸菌・腸球菌	： Tecta方式
参考： TRI基準 ・ PH 値 6～9 ・ 大腸菌の濃度が(250cfu/100ml)以下であること ・ 腸球菌の濃度が(100cfu/100ml)以下であること ・ 紅藻類の大量発生を示す視覚的根拠がないこと	ph		： JIS K0102 12.1