

水質検査結果報告書

採水日時： 2025年7月28日（月）


検査担当者名： 大宮

場所： 滋賀県近江八幡市沖島町宮ヶ浜 宮ヶ浜水泳場 付近

検査場所 TECTA 中野LABO

							大腸菌		腸球菌		pH
地点 Number	採水時間 Water sampling time	採水深度 water sampling intensity m	天候 the weather	降水量 Precipitation amount mm	気温 Temperature ℃	水温 Water temperature ℃	E.Coli		Enterococcus		potential of Hydrogn
								fixed		fixed	
								CFU/100mL		CFU/100mL	-
①	13:33	0.6	sunny	0.0	36.7	31.0		<1		<1	7.09
②	13:22					31.1		<1		<1	7.12
③	13:12					32.3		<1		<1	6.98

採水地点情報

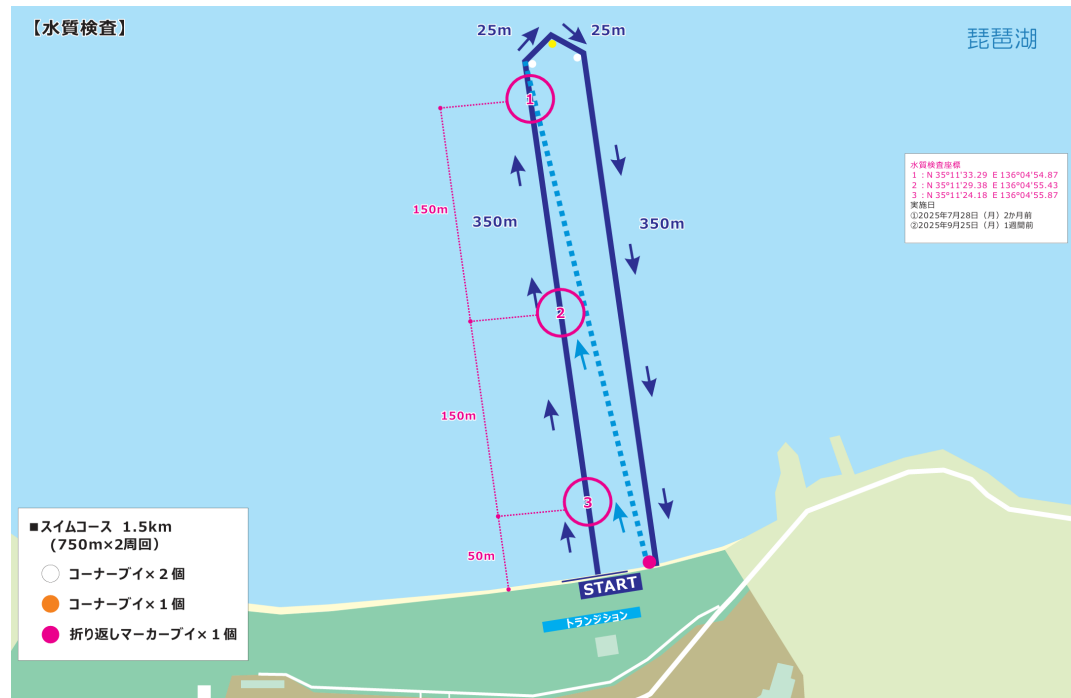

コメント： TRIの基準値は以下であるが、全て基準内である。 参考：TRI基準	・PH 値 6～9 ・大腸菌の濃度が(250cfu/100ml)以下であること ・腸球菌の濃度が(100cfu/100ml)以下であること ・紅藻類の大量発生を示す視覚的根拠がないこと	検査方法	大腸菌・腸球菌	： Tecta方式
			ph	： JIS K0102 12.1