


水圧検査結果報告書

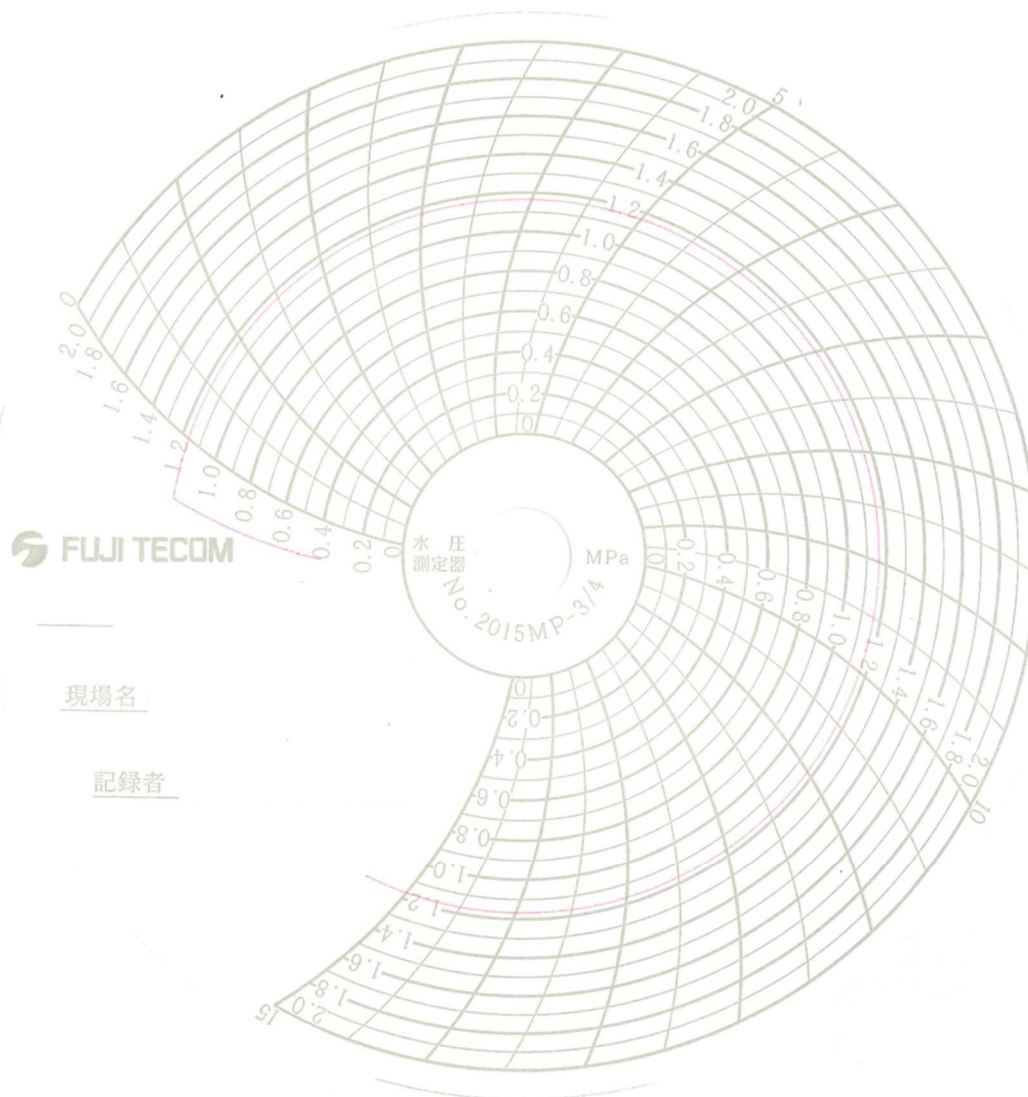

工事名称	水道 一郎 宅		
工事場所	桜宮町 214 番地 10		
給水番号		氏名	水道 一郎
測定日(検査日)	令和 3 年 6 月 1 日		
測定者	会社名	近江設備株式会社	
	担当者	八幡 太郎	
検査圧力	☒ 給水	1.0 Mpa	15分以上
	☐ 本設	0.8 Mpa	24時間以上
	☐ 仮設	0.8 Mpa	12時間以上